


石川町内の放射線量を測定しました

町では町内506箇所について2回目の放射線量測定を実施しました。測定は500メートル×500メートルのメッシュ（観測網）を設定し、1メッシュの中の1か所を測定しました。

測定の結果、町内の多くの箇所が0・16～0・20マイクロシーベルト/時の値を示し、高いところで0・25マイクロシーベルト/時、低いところで0・10マイクロシーベルト/時でした。

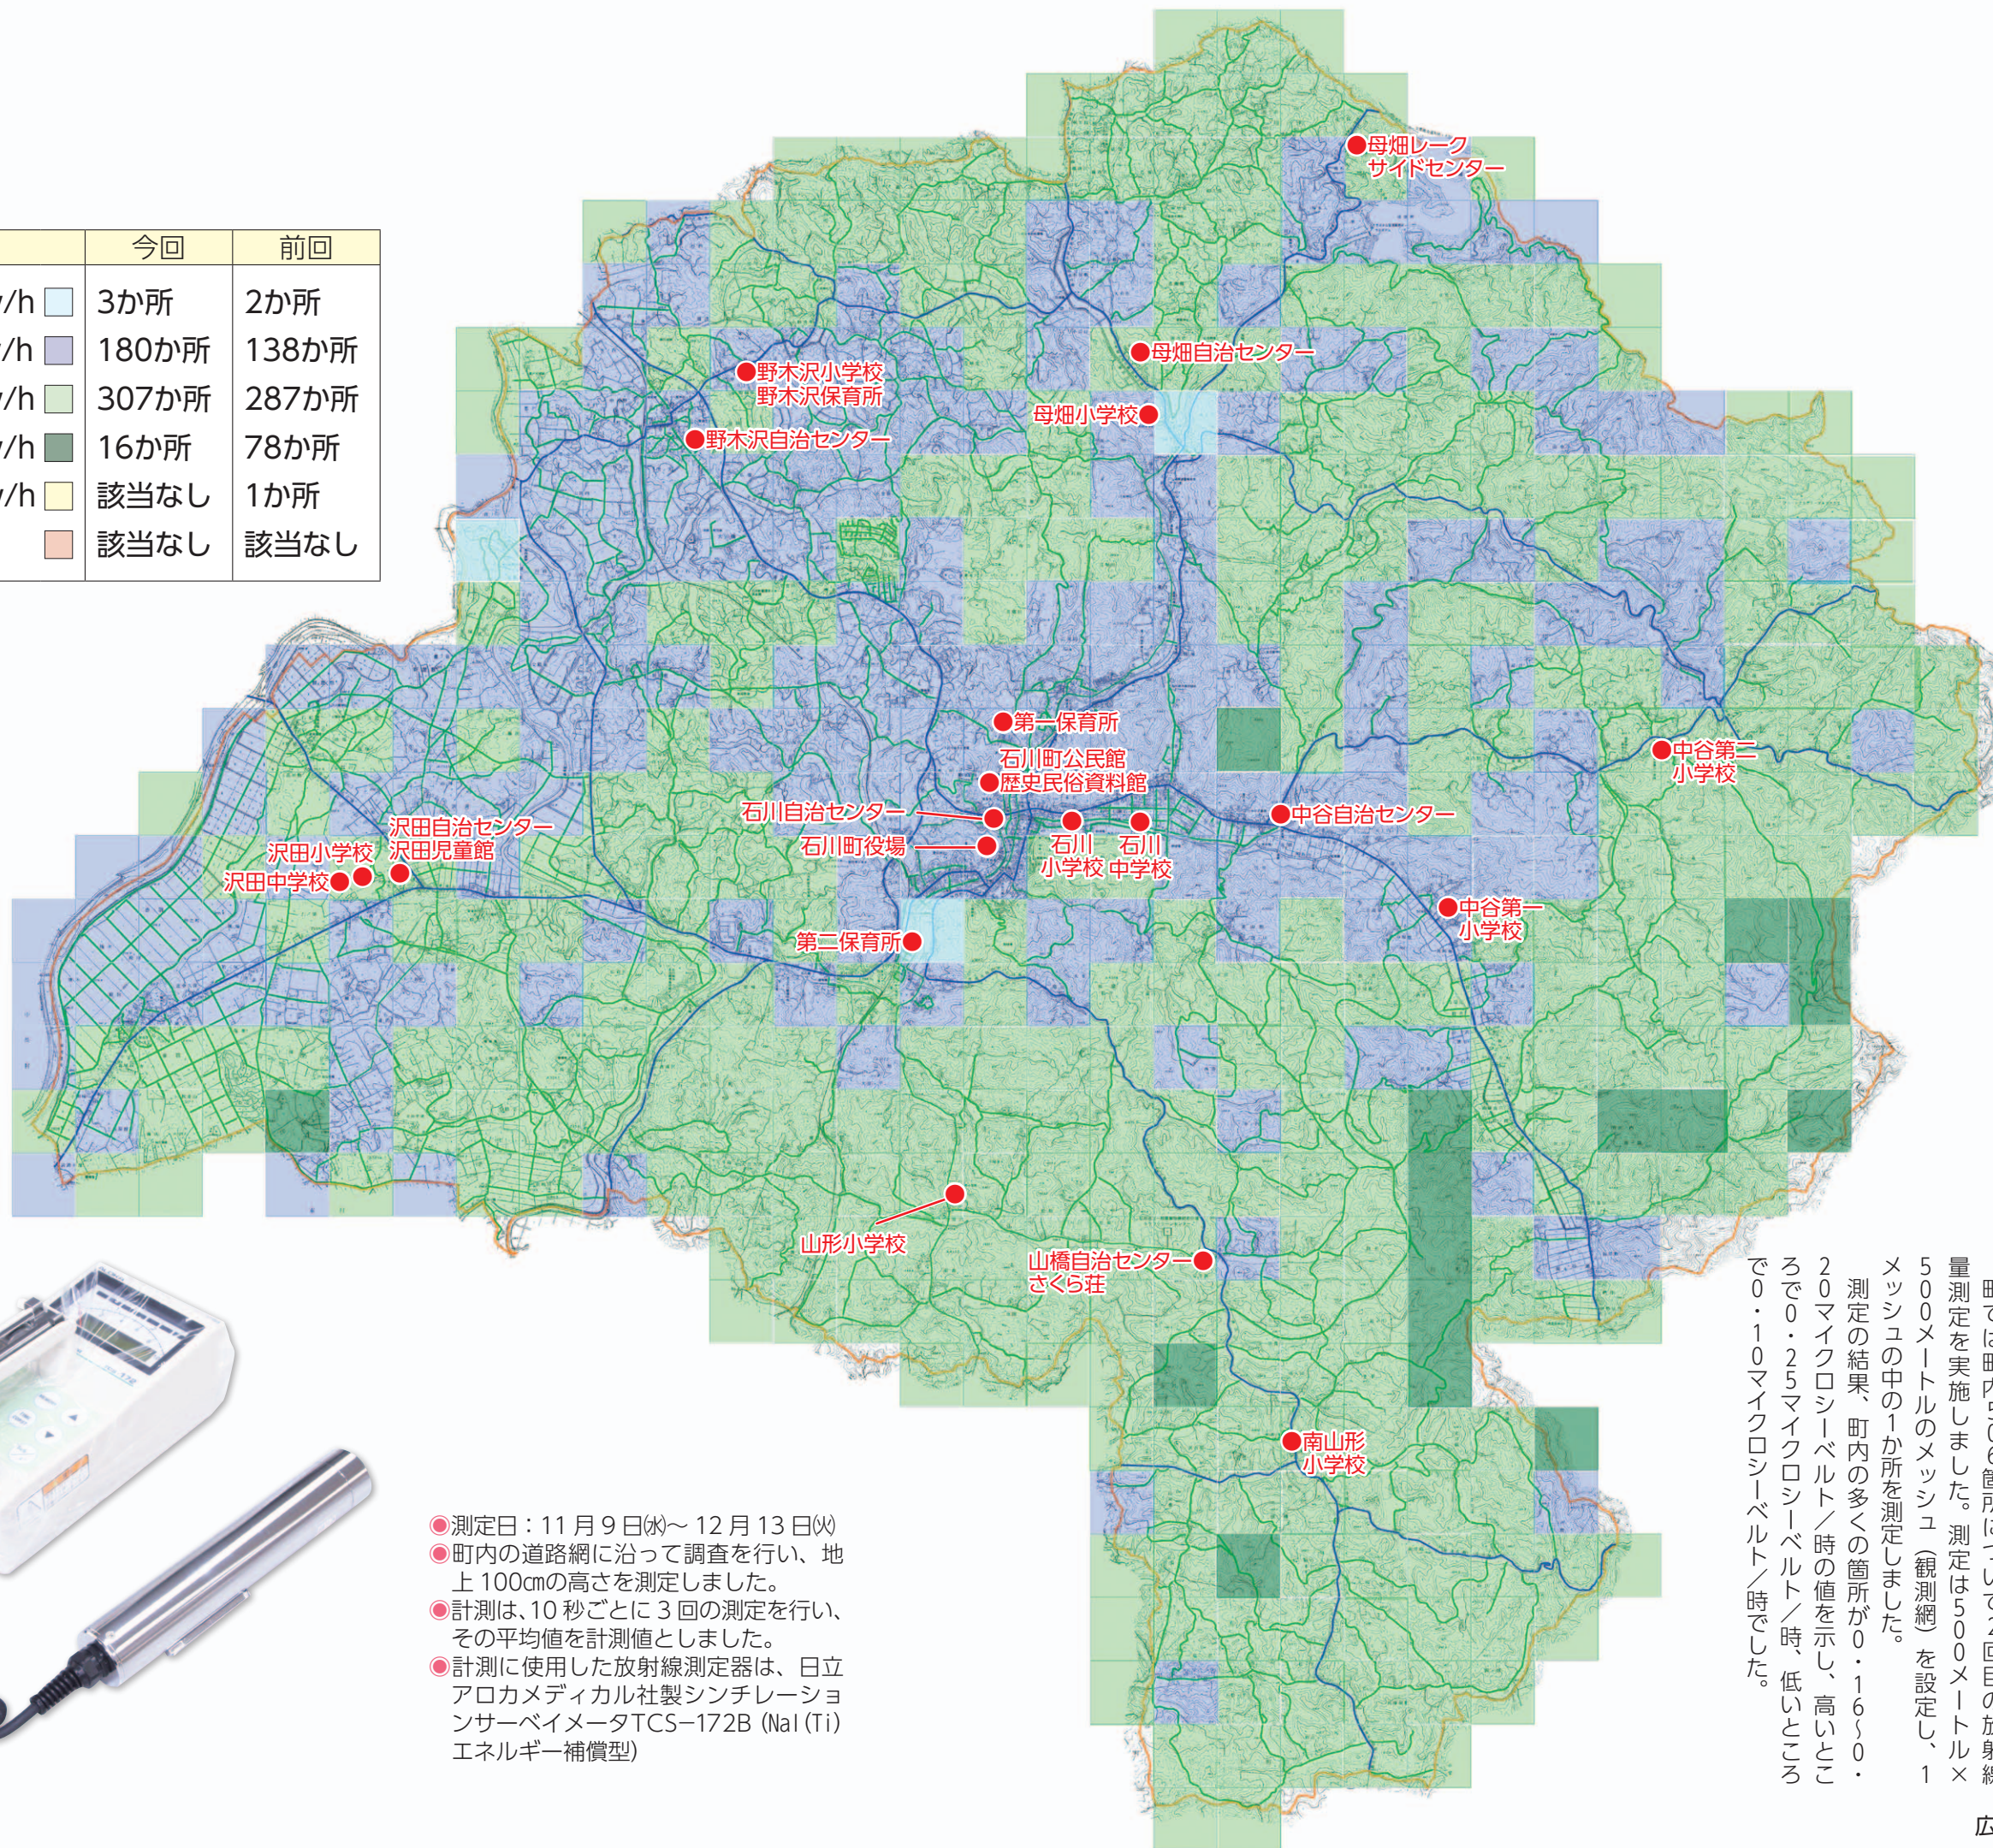

◎測定結果

測定値	今回	前回
0.00 ～ 0.10 μ Sv/h	3か所	2か所
0.11 ～ 0.15 μ Sv/h	180か所	138か所
0.16 ～ 0.20 μ Sv/h	307か所	287か所
0.21 ～ 0.25 μ Sv/h	16か所	78か所
0.26 ～ 0.30 μ Sv/h	該当なし	1か所
0.31 μ Sv/h 以上	該当なし	該当なし



- 測定日：11月9日(水)～12月13日(火)
- 町内の道路網に沿って調査を行い、地上100cmの高さを測定しました。
- 計測は、10秒ごとに3回の測定を行い、その平均値を計測値としました。
- 計測に使用した放射線測定器は、日立アロカメディカル社製シンチレーションサーベイメータTCS-172B (NaI (Ti) エネルギー補償型)